

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ФЧВТ.Б02.000.00

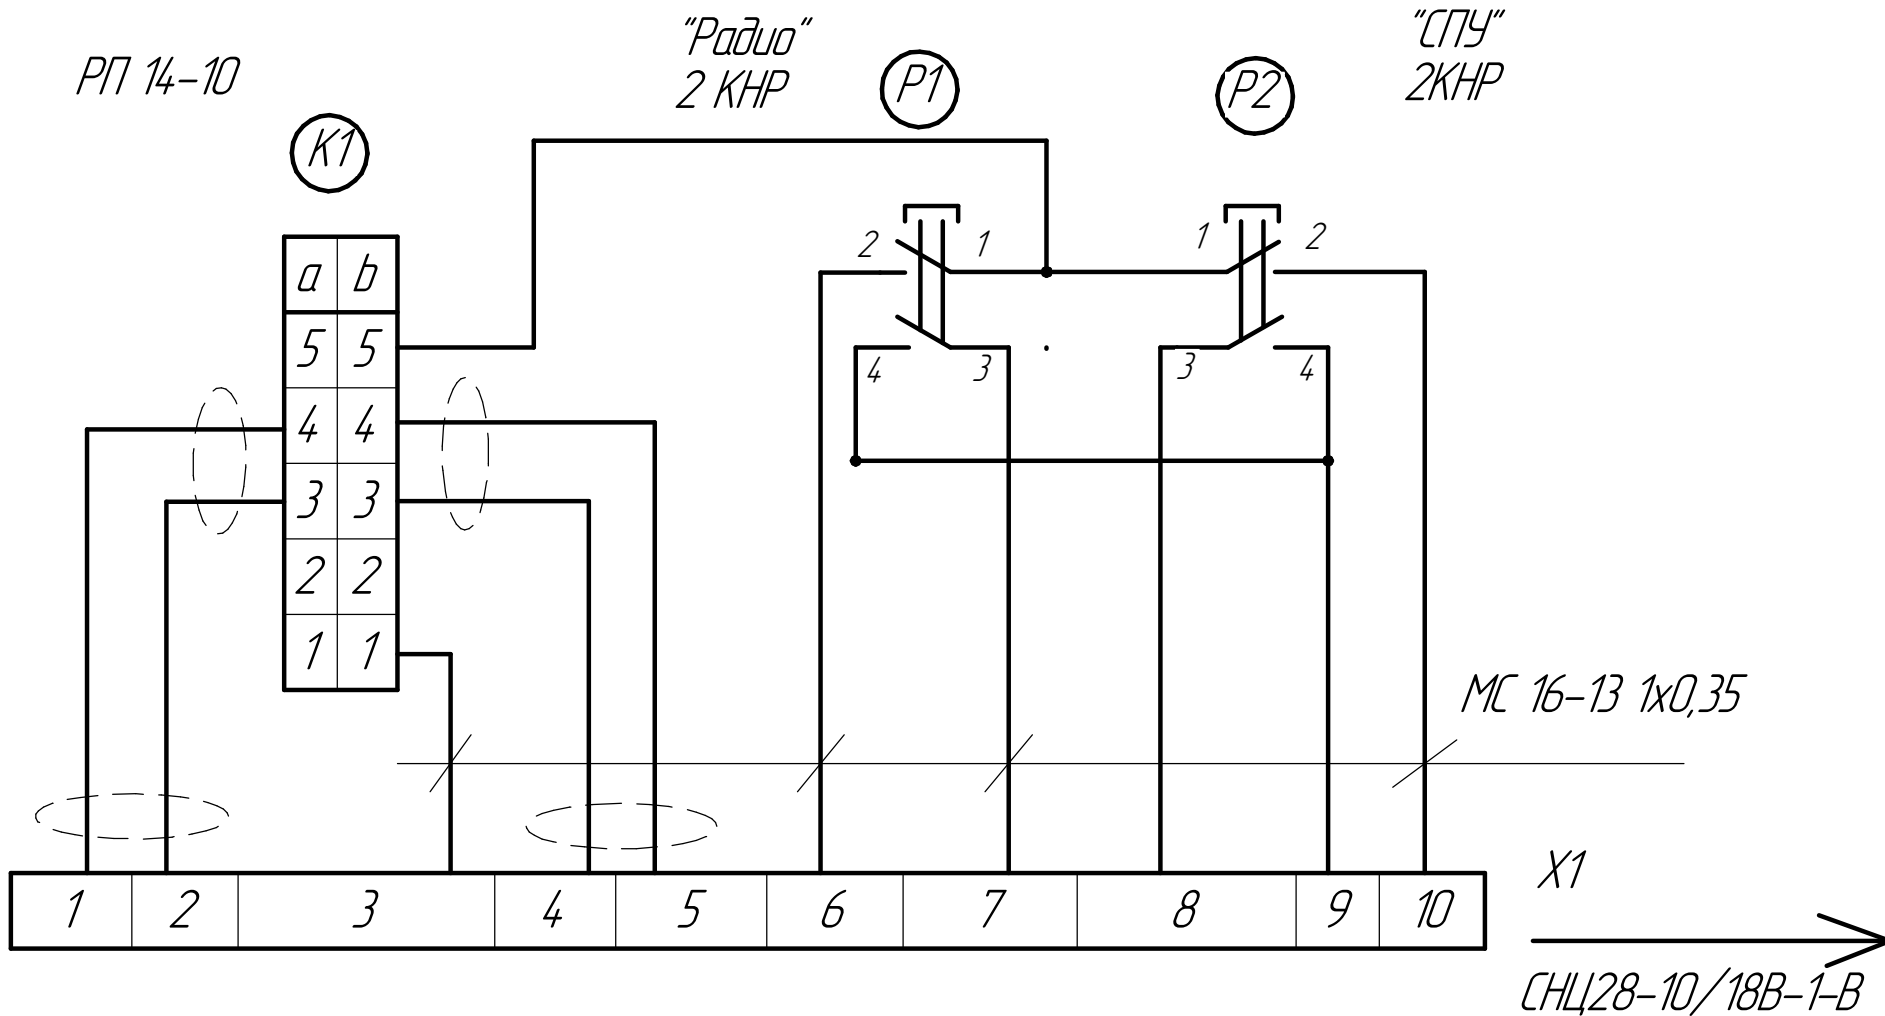

- Монтаж вести проводом MC16-13 1x0,2 ТУ 16-505-083-78, MC30 2x0,5 ТУ 16-505-083-78 кроме проводов, указанных особо
- Экранированную оплетку витой пары разделить на длину l=50 мм согласно ОСТ1 03584-78 тип 15
- Пайку выполнять в электросоединители и ЭРЗ в соответствии с ОСТ1 01032-82

					ФЧВТ.Б02.000.00				
					схема электрических соединений Щиток СПУ	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.									
Утв.									