
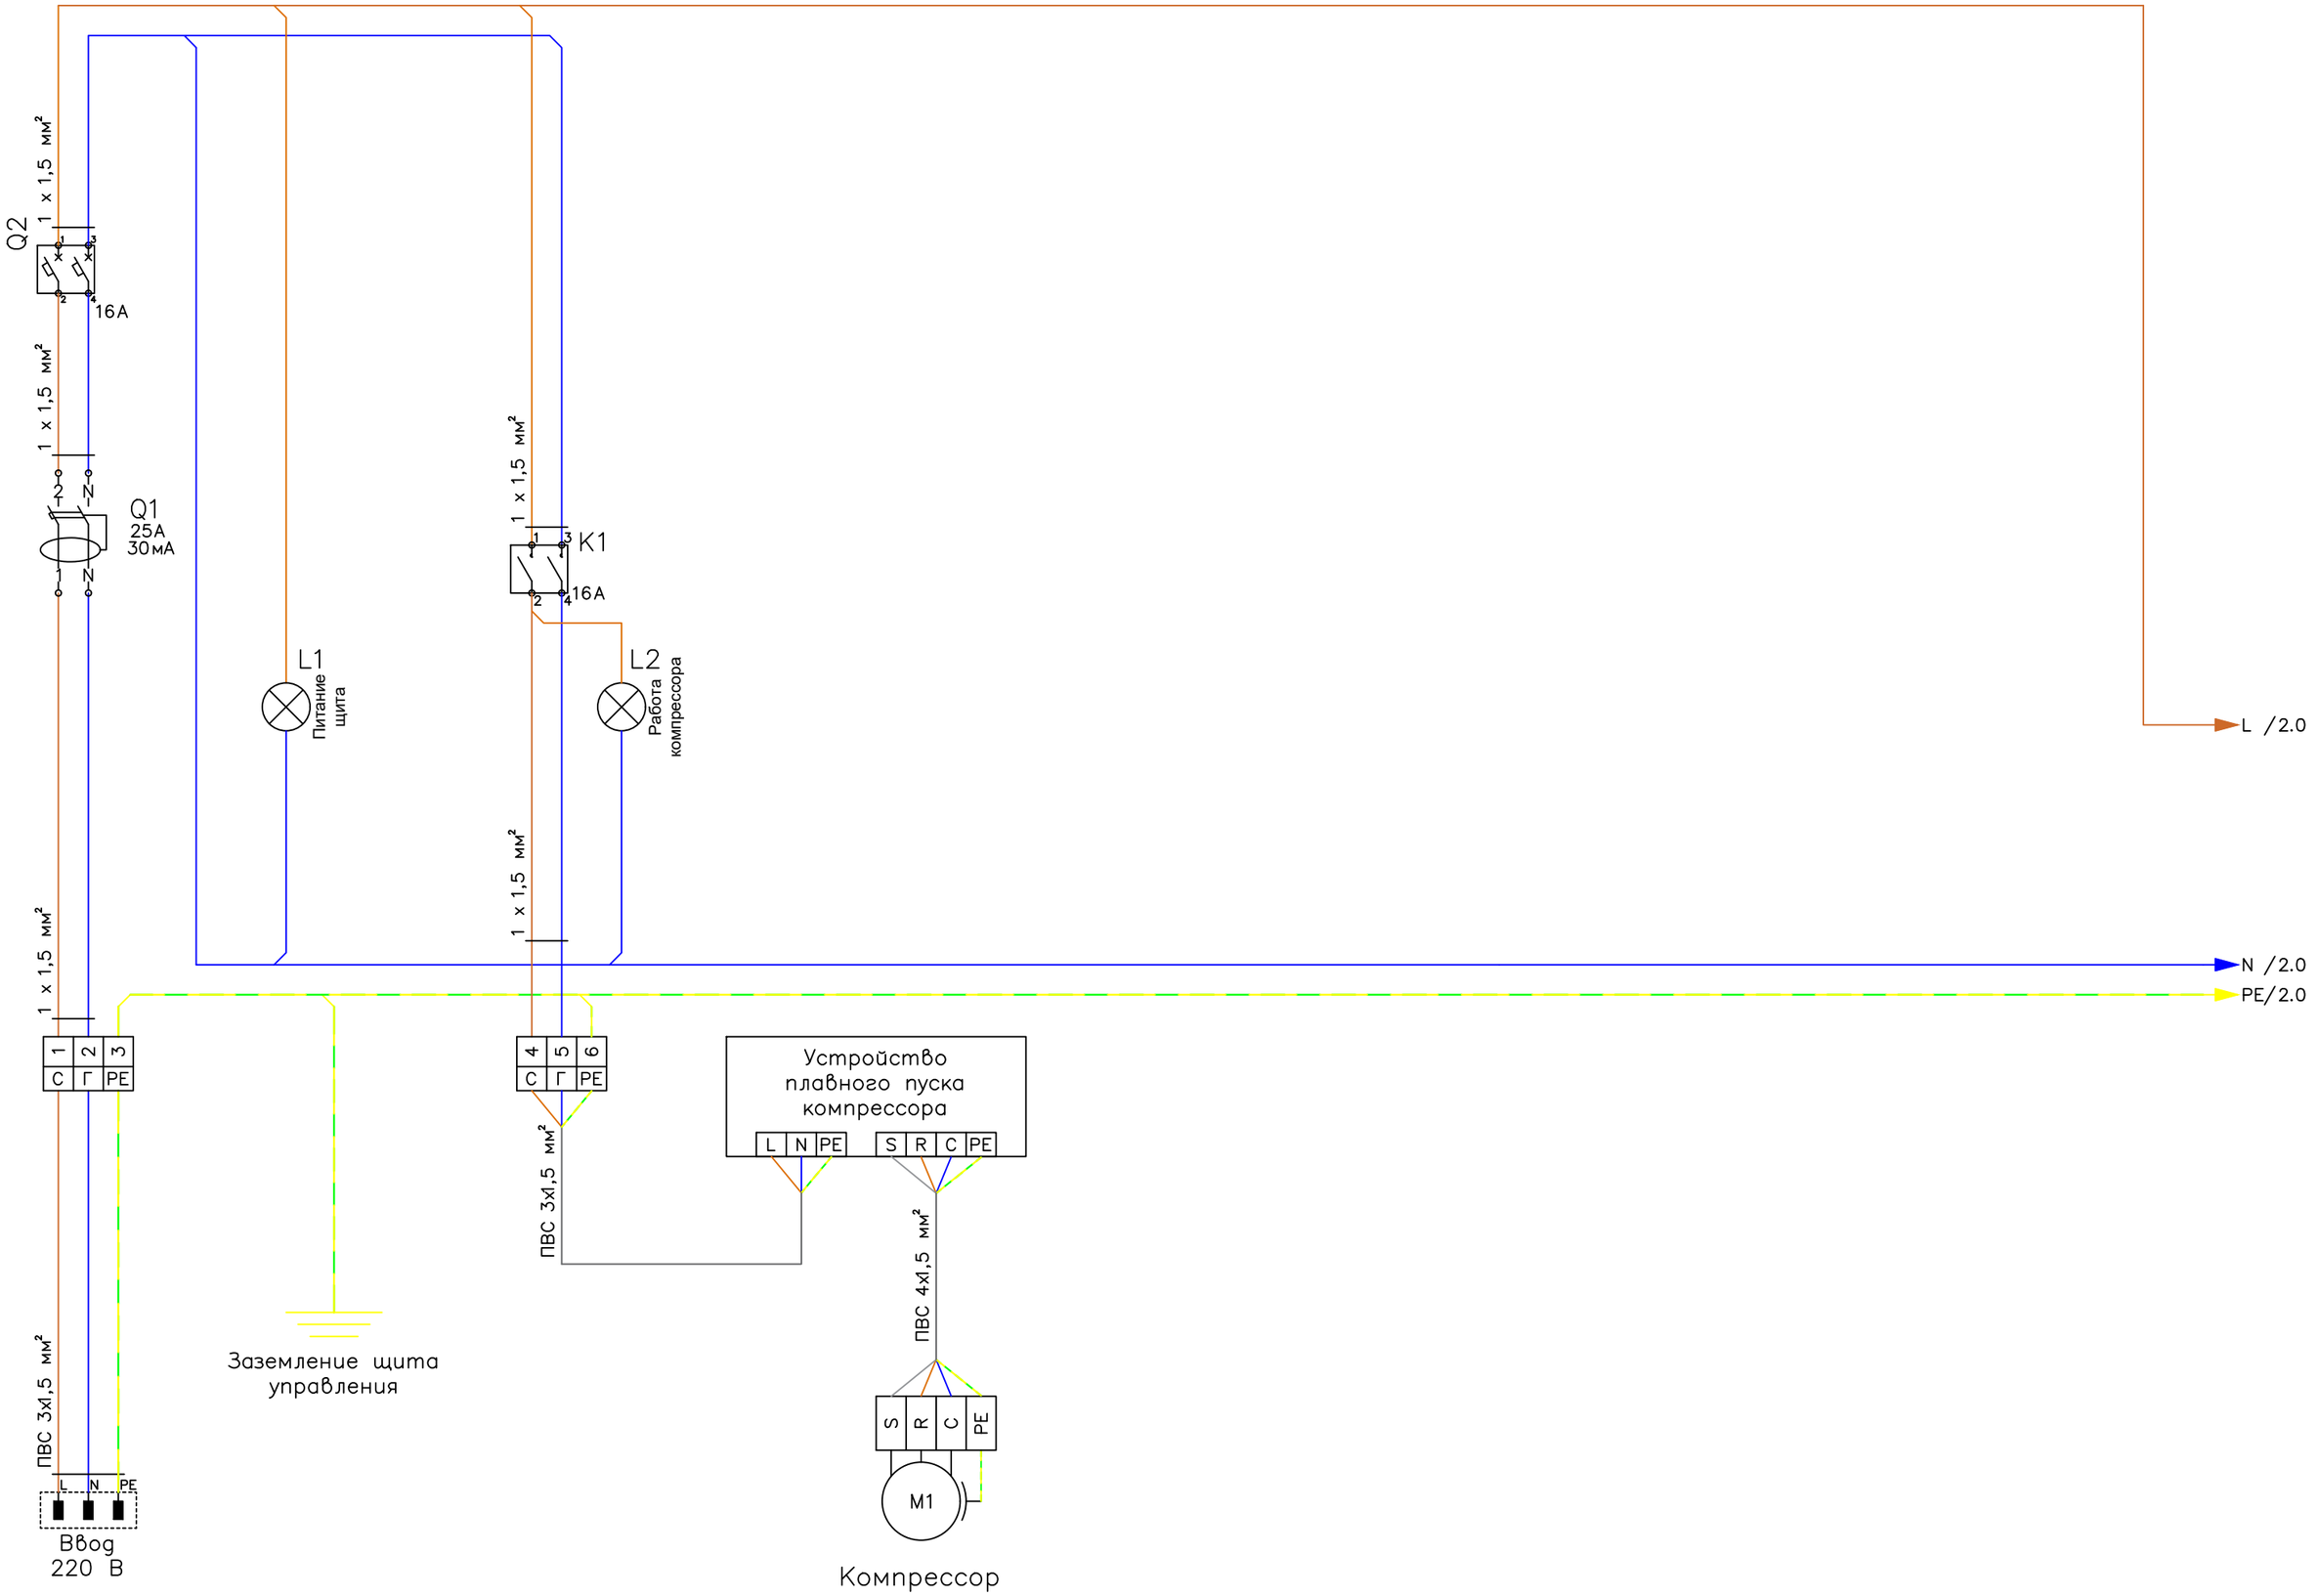


Справ. №
Перв. примен.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Электрическая схема Стенда	Лист 1

Копировал

Формат А3

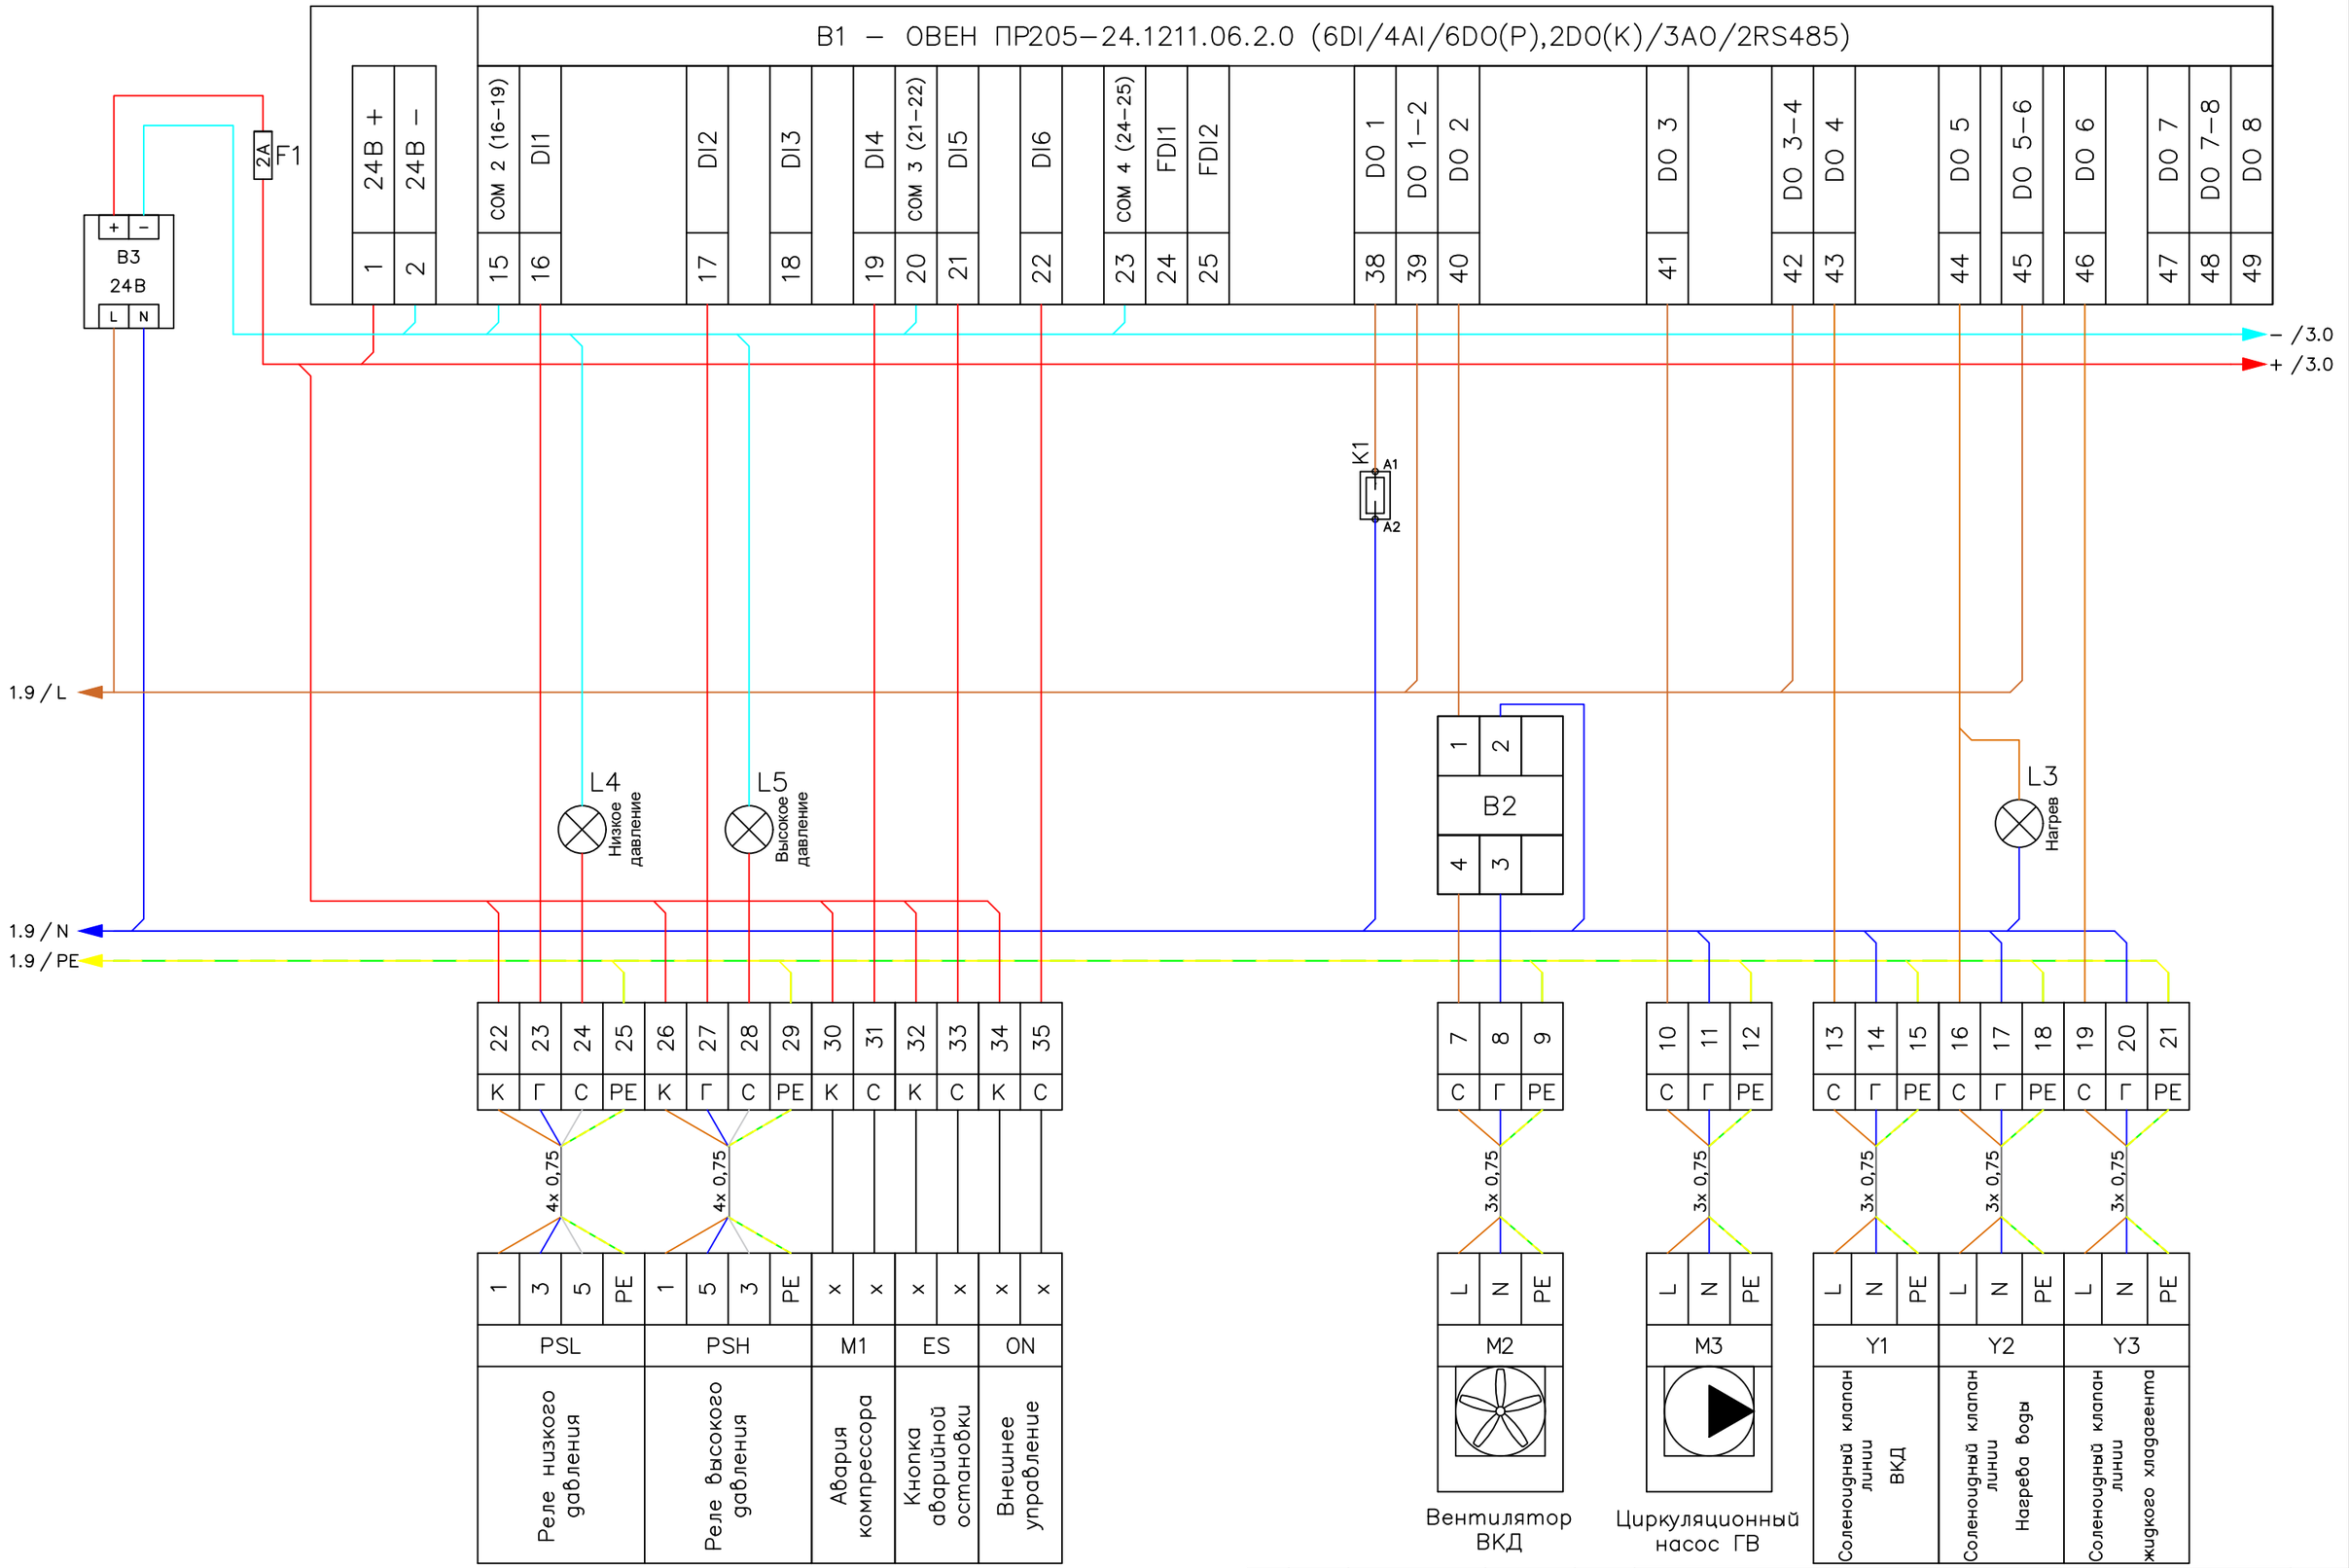

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Электрическая схема Стенда	Лист 2

Копировал

Формат А3

B1 – ОВЕН ПР205–24.1211.06.2.0 (6DI/4AI/6DO(P),2DO(K)/3AO/2RS485)

AI 1		COM AI 1–2	AI 2		AI 3		COM AI 3–4	AI 4		24В 0В		AO 1		AO 2		AO 3		Ethernet	RS-485 1(B)	RS-485 1(A)	RS-485 2(B)	RS-485 2(A)
I	U		U	I	I	U		U	I	+V	–V	0	–V	0	–V	0	–V					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	26	27	28	29	30	31	32	33		34	35	36	37

2.9/ –

2.9/ +

7	8	
B2		

36	37
С	Г

2x 0,75

x	x
TE1	

Датчик температуры горячей воды

38	39
С	Г

2x 0,75

x	x
TE2	

Датчик температуры холодной воды

40	41
С	Г

2x 0,75

x	x
TE3	

Датчик температуры на выходе из конденсатора

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Электрическая схема Стенда	Лист 3

Копировал

Формат А3