


Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

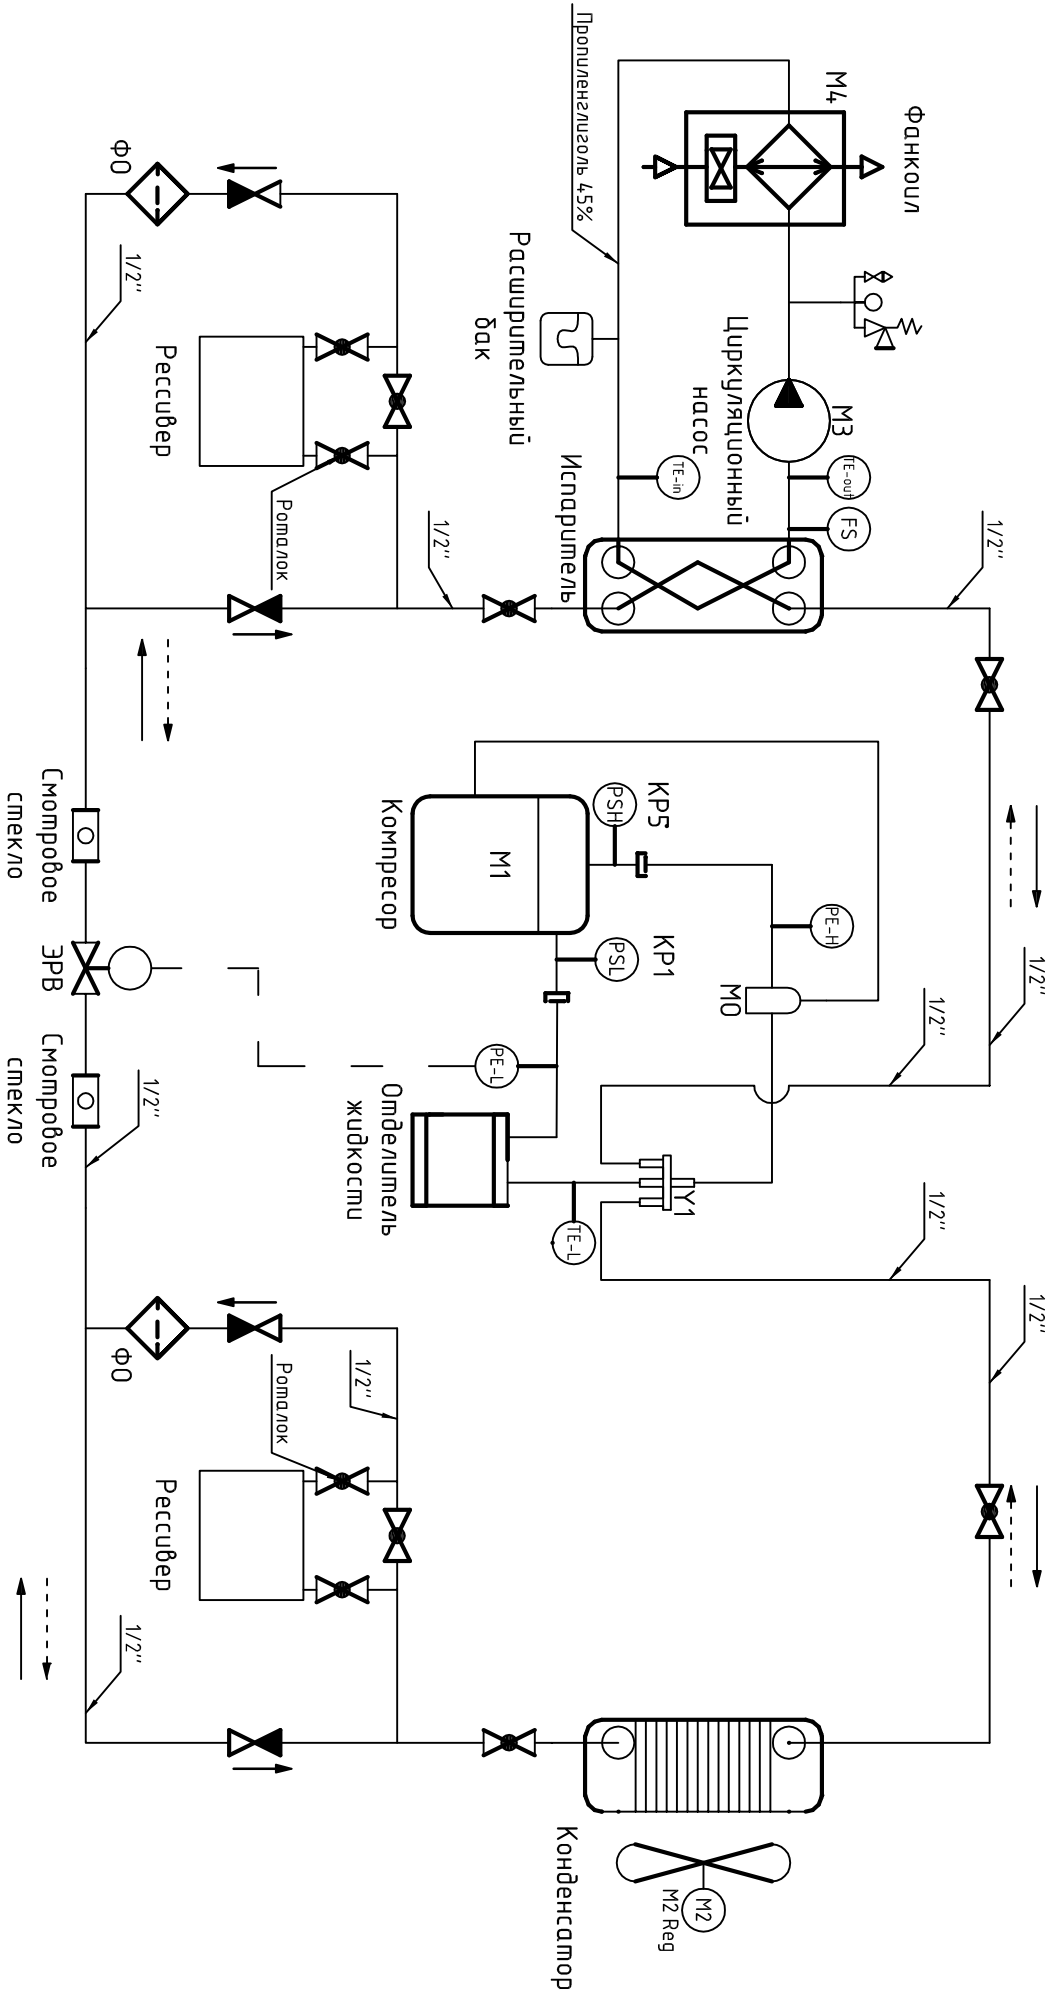

Датчик температуры кипения – TE_L
Датчик температуры глицола – TE_in
Датчик температуры глицола – TE_out
Датчик давления кипения – PE_L
Датчик давления конденсации – PE_H
Реле высокого давления – PSH
Реле низкого давления – PSL
Реле потока через испаритель – FS

Управление вентилятором – M2 Reg (0–10 В)
Компрессор – M1
4х-ходовой клапан – Y1
Вентилятор конденсатора – M2
Циркуляционный насос – M3
Фанкойл – M4

Режим охлаждения —————>
Режим обогрева ----->